


ID:	Opis:	Tip:	Opis:
HA.1	Hladilni agregat CT naprave	SYSCROLL 20 AIR EVO	Q=6,6-25,2 kW; Q_del=18,7 kW (A35/W7); Pel=13,2 kW; m=439 kg
HA1.EP1	Ekspanzijska posoda	COOL 18	V= 18 L; p_z=0,7 bar
HA1.Č1	Črpalka v HA.1		v̇=3,7 m3/h; dp=158 kPa; Pel=720 W (400 V)
HA1.HK1	Hidravlična kretnica	Caleffi 548009	v̇_n= 8,5 m3/h; DN50

ČRPALKE:

Oznaka:	Tip:	V° [m3/h]	dp [kPa]	Hitrost:	P [W]	U [V]	DN [mm]
HA1.Č2	NMT SMART 32/120	1,3	105		180	230	32

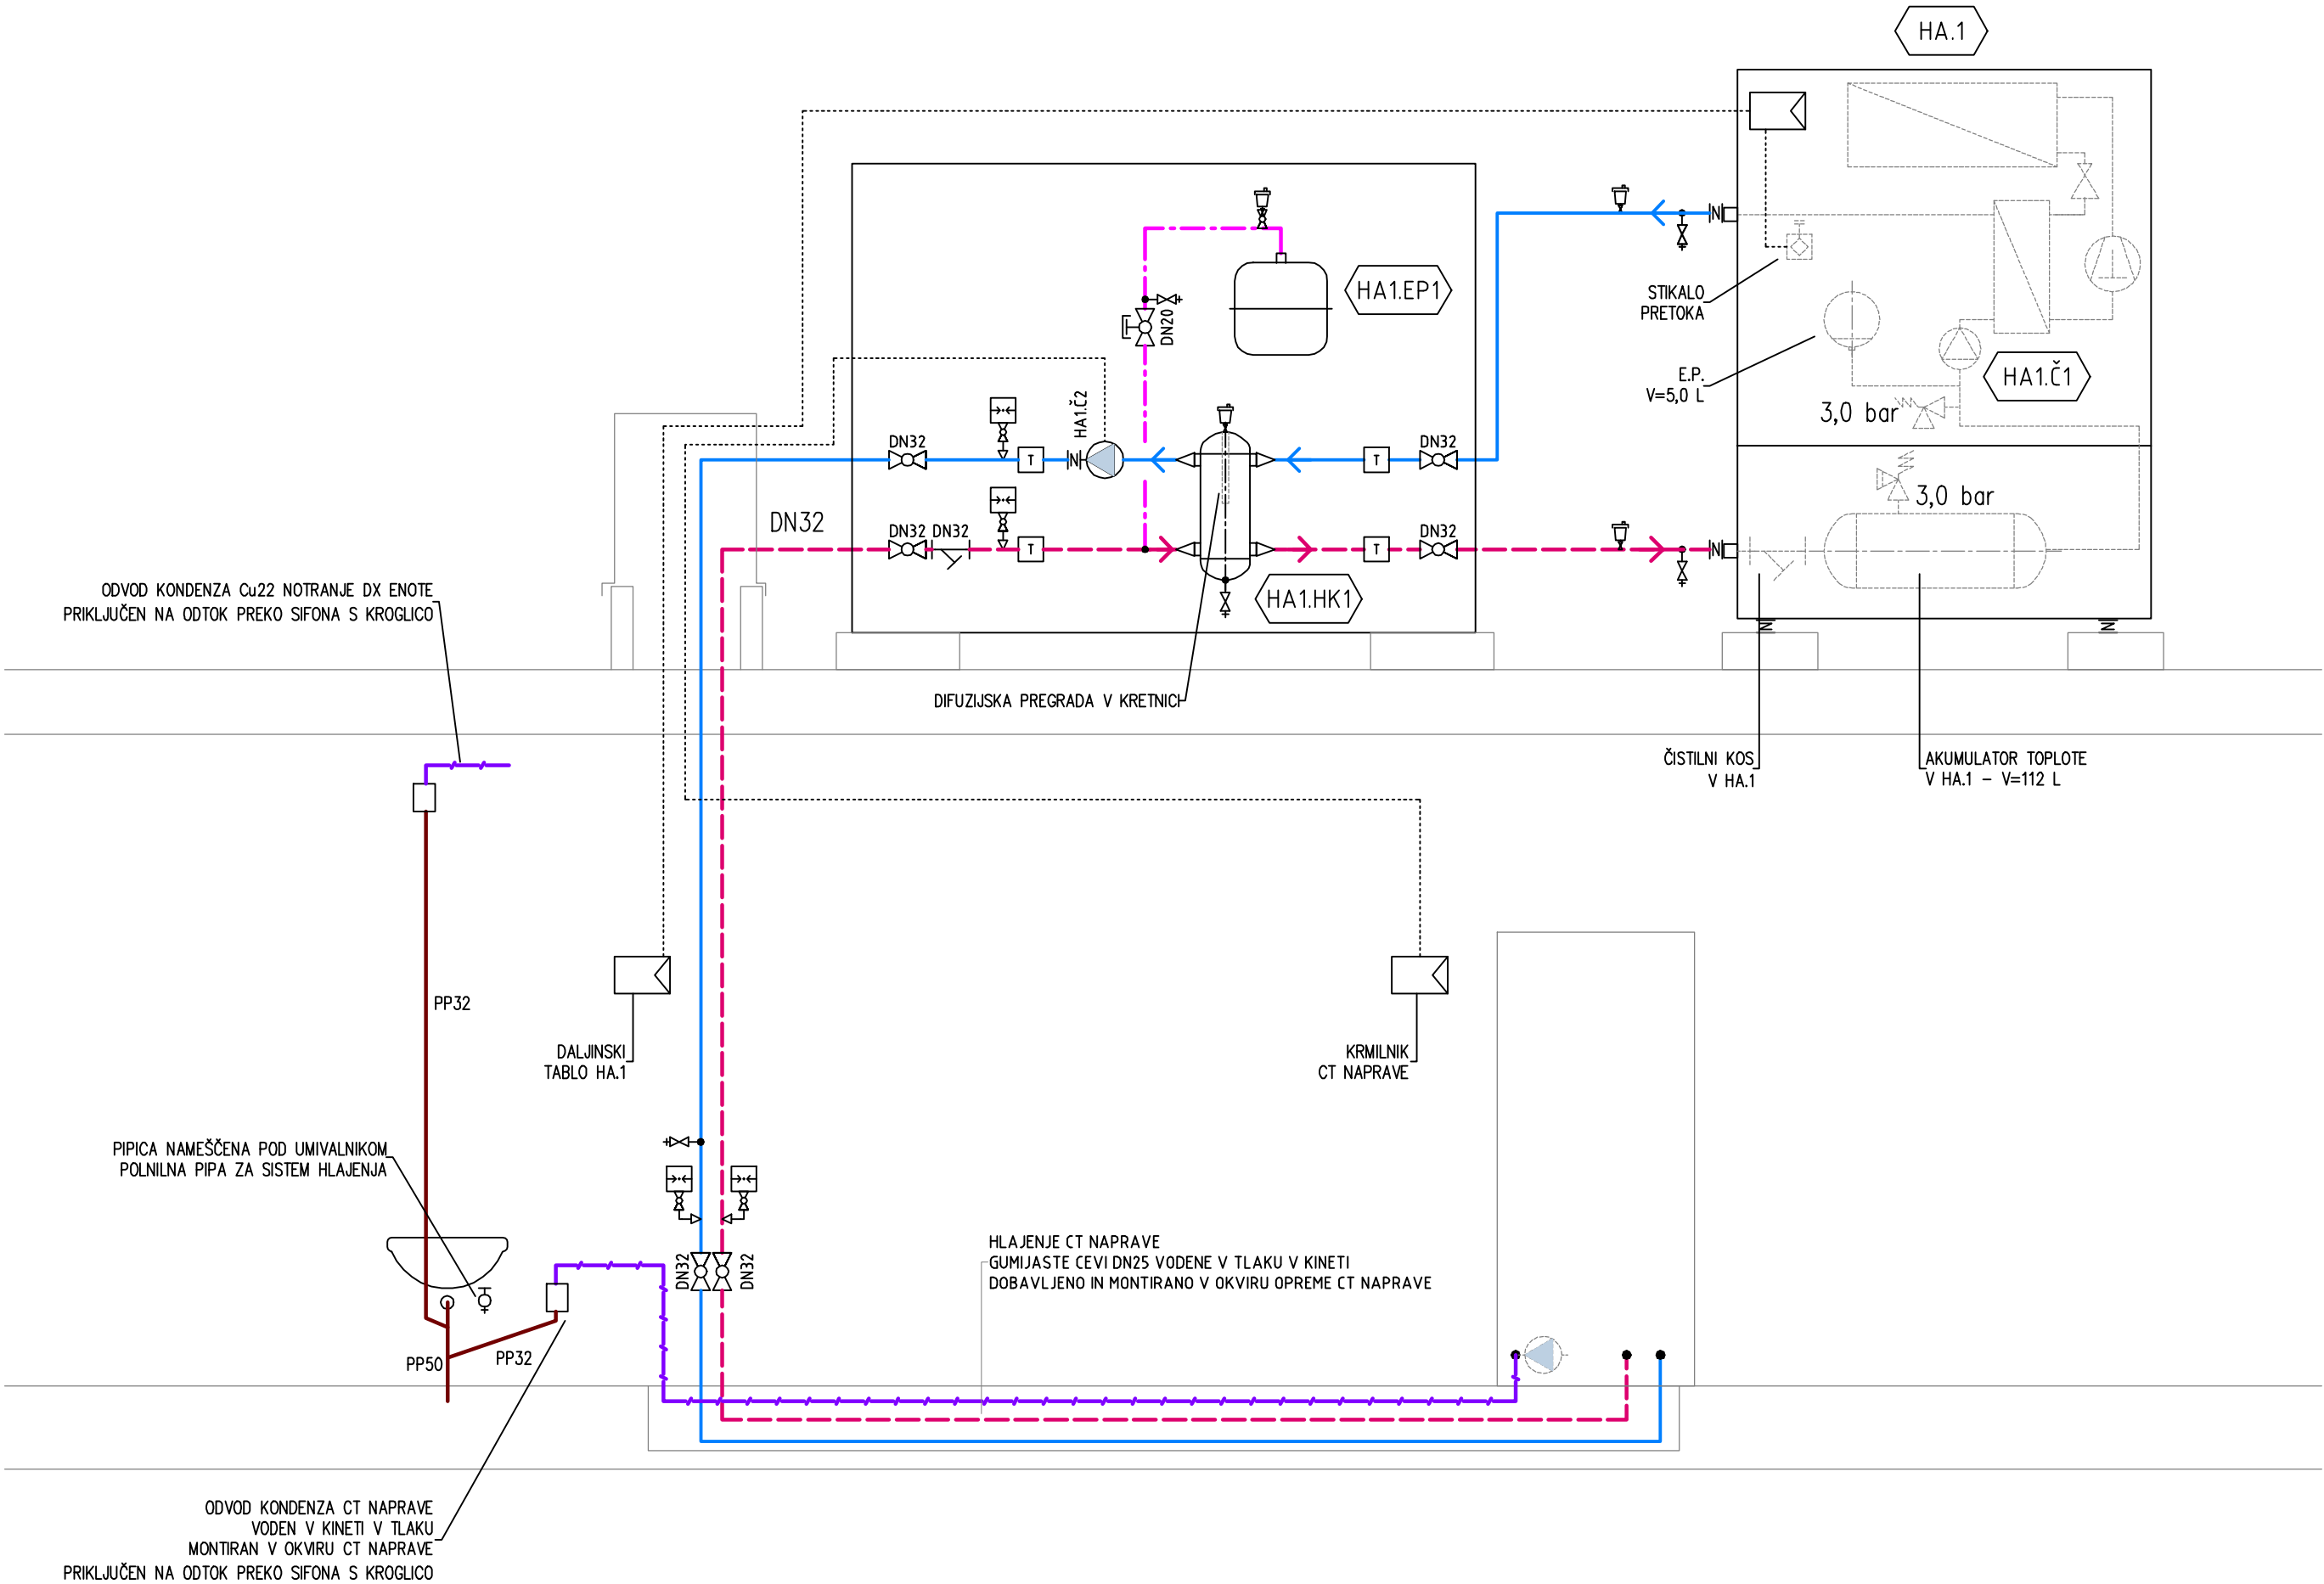

	KROGELNA PIPA – BLOKIRANA		TERMOMETER T= 0÷60°C
	KROGELNA PIPA		MANOMETER p= 0÷6 bar
	PROTIPOVRATNI VENTIL		VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL
	ČISTILNI KOS		ČRPALKA

<i>Risba:</i>	HEMA HLAJENJA CT NAPRAVE - HA.1						
<i>Vsebina risbe:</i>	HLAJENJE						
<i>Investitor:</i>	SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici			<i>Podjetje:</i>	PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net		
<i>Objekt:</i>	CT			<i>Pl:</i>	Marko PEGAN, dis S-1243		
				<i>Izdelal:</i>	Marko PEGAN, dis S-1243		
<i>Vrsta načrta:</i>	STROJNE INSTALACIJE						
	<i>Št. projekta:</i>	<i>Št. načrta:</i>	<i>Vrsta projekta:</i>	<i>Merilo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Mapa:</i>	<i>Št. risbe:</i>
		19-12-04-1	PZI		12.2019	4	203